



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ул. Никола-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru
http://www.priok.gosnadzor.ru ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461ИНН/КПП 7107516785/710701001

Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса
(место составления акта)

08 августа 2017 г.
(дата составления акта)

14-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 35-19/29-ЭПК

По адресу: 249100, Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса, д. Игнатовская, ул. Вишневая д.17
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Ростехнадзора от 04 июля 2017 г. № 3-761-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее ГБУКО «Тарусский дом-интернат»),
ИНН 4018004349, ОГРН 1024000852556

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 01 августа 2017 г. по 08 августа 2017 г.

01 августа 2017 г. с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность: 3 часа

08 августа 2017 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Продолжительность: 1 часа

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день (4 часа).
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Стародубцева Л.Е.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

01.08.17 г. 13-00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Семенов Вадим Владимирович Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области
- Рыжечкин Сергей Анатольевич Старший государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области

с участием: не привлекались.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор ГБУКО «Тарусский дом-интернат», приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 15.11.2010г. №350-ЛС о назначении на должность

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Ответственный за электрохозяйство Стойко Н.Н. не имеет соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП)	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
3.	Не предоставлена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.6 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
4.	Не предоставлен приказ « О назначении ответственного по присвоению I группы...» по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП, п.2 примечаний к приложению №1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭЭ)	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
5.	В журнале учета и присвоения I группы по электробезопасности незлектротехническому персоналу отсутствует подпись лица проводившего инструктаж.	п. 1.4.4 ПТЭЭП, п.2 примечаний к приложению №1 ПОТЭЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
6.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1 ПОТЭЭ, п. 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
7.	Не предоставлен перечень средств защиты, утвержденный техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.3 ИПиИСЗ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
8.	Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами не в полном объеме .	п. 1.4 ПОТЭЭ, п.п. 1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП, п. 1.1.36 Правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), п.	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»

		1.2.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.03г. № 261 (далее ИПиИСЗ)	
9.	Не заведен журнал учета и содержания средств защиты.	п. 1.4.2 ИПиИСЗ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
10.	Не определен порядок и не ведется учет выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТЭЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
11.	Однолинейные электрические схемы предприятия не пересмотрены и не утверждены ответственным за электрохозяйство.	п.п.1.2.6, 1.5.18 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
12.	Не разработан и не утвержден перечень должностей и профессий электротехнического персонала организации, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
13.	Не составлены списки работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
14.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	п. 1.8.9 ПТЭЭП, п. 6.6 ПОТЭЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
15.	Не ведется оперативный журнал.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
16.	На опорах уличного освещения воздушной линий ВЛ-0,4кВ отсутствуют знаки безопасности и нумерация.	п.2.3.11 ПТЭЭП, п.2.4.7 ПУЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
17.	При эксплуатации ВЛ не проводилось техническое обслуживание и капитальный ремонт.	п. 2.3.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
18.	Не проведено техническое освидетельствование ВЛ-0,4 кВ.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
19.	В ВРУ-0,4 кВ котельной не произведена очистка от пыли и грязи электрооборудования.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
20.	В ВРУ-0,4 кВ котельной имеются некалиброванные плавкие вставки	п. 2.5.4 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»

21.	В ВРУ и ЩС «Тарусский дом-интернат» установлены плавкие вставки без указания номинального тока уставки.	п. 2.5.4 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
22.	На приводе ВРУ и ЩР прачечной на коммутационных аппаратах не указано положение «включено», «отключено».	п. 4.1.11. ПУЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
23.	На ВРУ и ЩР установленного в прачечной не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 4.1.3 ПУЭ	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
24.	Не предоставлены годовые планы на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.	п. 1.6.3. ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»
25.	Не производятся визуальные осмотры и измерение параметров заземляющих устройств.	п.п. 2.7.8, 2.7.9, 2.7.13 ПТЭЭП	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат»

Используемые сокращения:

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированные Минюстом РФ от 22.01.2003г. №4145;

ПОТЭЭ - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.06.2013г. №328н, зарегистрированные Минюстом РФ от 12.12.2013г. №30593;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. №204;

ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. №261,

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не установлены;

(указать положения (нормативных) правовых актов)

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

не выявлены;

(указать реквизиты выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *внесена.*

(заполняется при проведении выездной проверки)

Семенов В.В.

(подпись проверяющего)

Стародубцева Л.Е.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:


№ п/п	Наименование приложения
1.	Копия приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 15.11.2010г. №350-ЛС о назначении на должность Стародубцеву Л.Е.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Семенов В.В.

(ФИО)

Рыжечкин С.А.

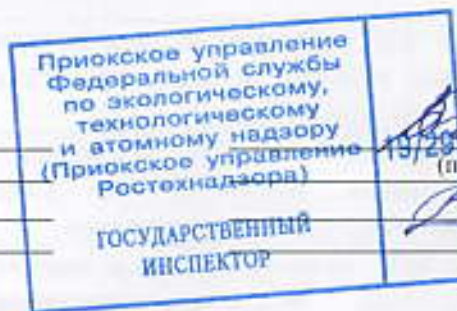

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор ГБУКО «Гарусский дом-интернат»,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

08 августа 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)